


к вх. 14/629 от 24.06.14

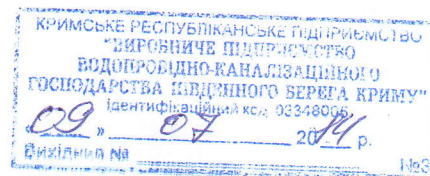

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение к сетям водопровода и канализации объекта:

(к заявке № 140456 от 24 Июня 2014 г.)

Объект: Пансионат для родителей с детьми  
Заказчик: ООО "СЕВАГРОТРАНС"  
Местонахождение: п.Санаторное, ул.Южная,1

### 1. ВОДОПРОВОД

- 1.1. Потребность в питьевой воде: 44.160 куб.м /сутки
- 1.2. Место подключения:
  1. Заменить участок водовода Д=800 мм L=50 м.п. по Мисхорскому спуску, в р-не хоздвора ДСУ-44.
  2. 1 вариант: ведомственные сети водопровода, при согласовании с владельцем.
  - 2 вариант: водовод Д=800 мм "Ялта-Форос", в р-не п.Санаторное. Подача воды не гарантирована постоянно или по графику. Необходимо установить емкость 2-х суточного запаса воды.
- 1.3. В месте подключения заложить камеру с запорной арматурой и установкой современного прибора учета воды
- 1.4. Тип водомера по расчету
- 1.5. Сеть: тупиковая
- 1.6. Давление в точке подключения: 6 атм.
- 1.7. Источник водоснабжения: Водовод Д=800 мм "Ялта-Форос"
- 1.8. Рекомендуемый материал труб : пластиковые, рассчитанные на давление не менее 16 атм.
- 1.9. Пожаротушение обеспечить по СНИП, согласовать с пожарной службой.
- 1.10. Не разрешается использовать питьевую воду на полив территории, зеленых насаждений, технические нужды.
- 1.11. Подача воды режимная, почасовая согласно графиков , утвержденных местными советами.

### 2. КАНАЛИЗАЦИЯ

- 2.1. Объем стоков: 44.160 куб.м /сутки
- 2.2. Место подключения:  
ведомственные сети канализации, при согласовании с владельцем.
- 2.3. Точку подключения согласовать с представителем КРП "ППВКХ ЮБК".
- 2.4. Система канализации раздельная: хозфекальная и ливневая. Поверхностные, дренажные, условно чистые и агрессивные стоки в городскую канализацию не принимаются.
- 2.5. Материал труб: любые, кроме керамических.

### 3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

- 3.1. Технические условия являются основанием для проектирования и не дают права на производство работ и подключение к сетям водопровода и канализации.
- 3.2. Проект в двух экземплярах (один для КРП "ППВКХ ЮБК") и акт выбора трасы передается на согласование в КРП ППВКХ ЮБК.
- 3.3. Места установки приборов учета воды, переключений, трассы водопровода и канализации согласовать с КРП "ППВКХ ЮБК" на стадии разработки проекта.
- 3.4. Выполнить реконструкцию сетей водоснабжения и канализации (при необходимости).
- 3.5. Границы обслуживания: от места врезки в городские сети
- 3.6. Обеспечить сохранность существующих сетей водопровода и канализации или, при невозможности, предусмотреть, их вынос.
- 3.7. Подключение к сетям водопровода и канализации выполняется только службами КРП ППВКХ ЮБК по официальной заявке после выполнения ТУ в полном объеме. Любая иная форма подключения является самовольной и подлежит отключению со штрафными санкциями.
- 3.8. Справка на ввод в эксплуатацию систем ВК оформляется с предоставлением необходимой документации (копия ТУ, согласованный проект) и Разрешения на подключения к сетям.
- 3.9. Работы по водопроводу и канализации выполнять первоочередно.
- 3.10. Технические условия действительны до: 01.08.2015

Директор КРП "ППВКХ ЮБК"



А.А. Григорьев